OFFICE DE L'EAU MARTINIQUE

Comité de l'Eau & de la Biodiversité

L'ODE & l'assainissement

154 janvier 2024

Nos missions

Assistance technique

Réunions du GT (2/an)
18 formations (2021-2024) – 65 200 €
Appui au territoire, études ponctuelles (REUT), filtres plantés

Qualification des données

21 STEU analysées/an

Contrôle des équipements

47 STEU auditées (2021–2024)
133 480 €

25 STEU auditées en 2024

Subventions travaux et études

Financement des équipements d'autosurveillance
Travaux & réhabilitation

Études sur le recensement des STEU
(en cours)

	MOA publique	MOA privé	Total
Nb STEU	**109**	**273**	**382**
Taille inconnue	-	52	52
21 ≤ STEU < 200 eH	32	144	176
200 eH ≤ STEU < 2 000 eH	49	76	125
2 000 eH ≤ STEU < 10 000 eH	17	1	18
STEU ≥ 10 000 eH	11	0	11

OFFICE DE L'EAU MARTINIQUE

Cartographie dynamique

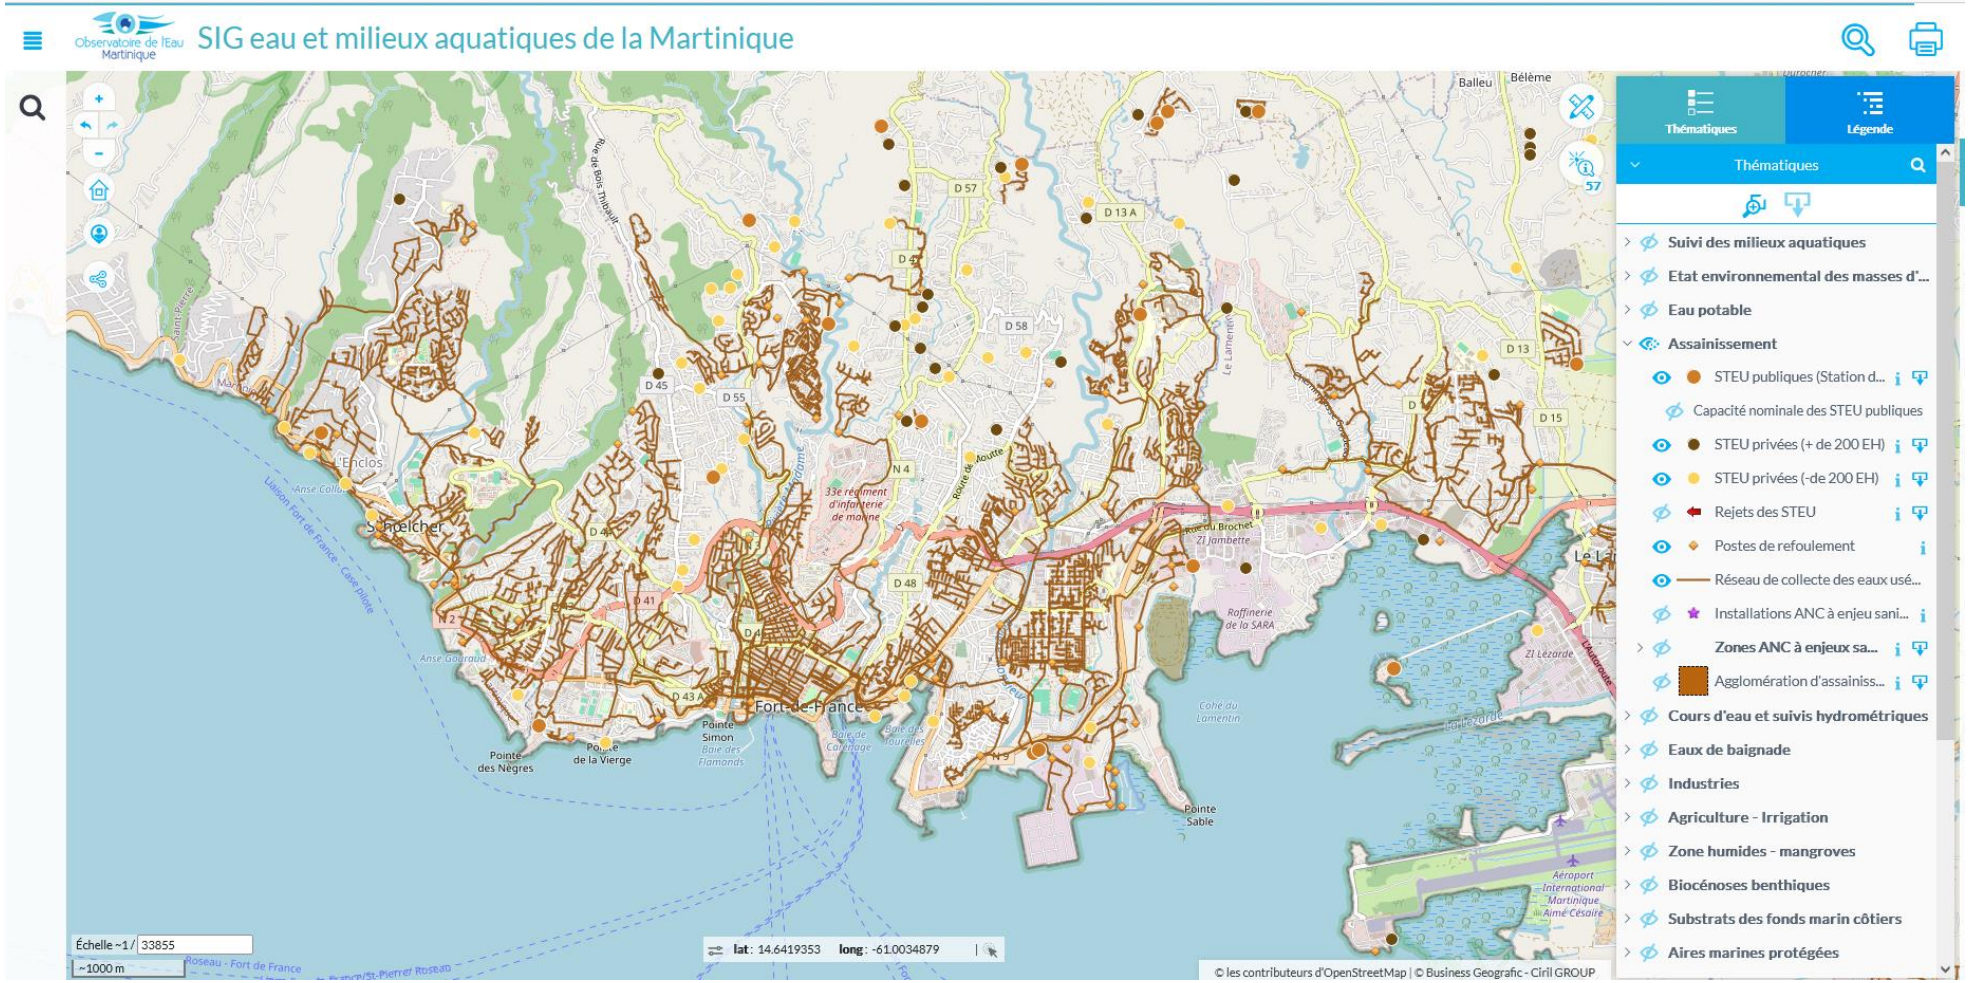

Conformités 2023

Données DEAL

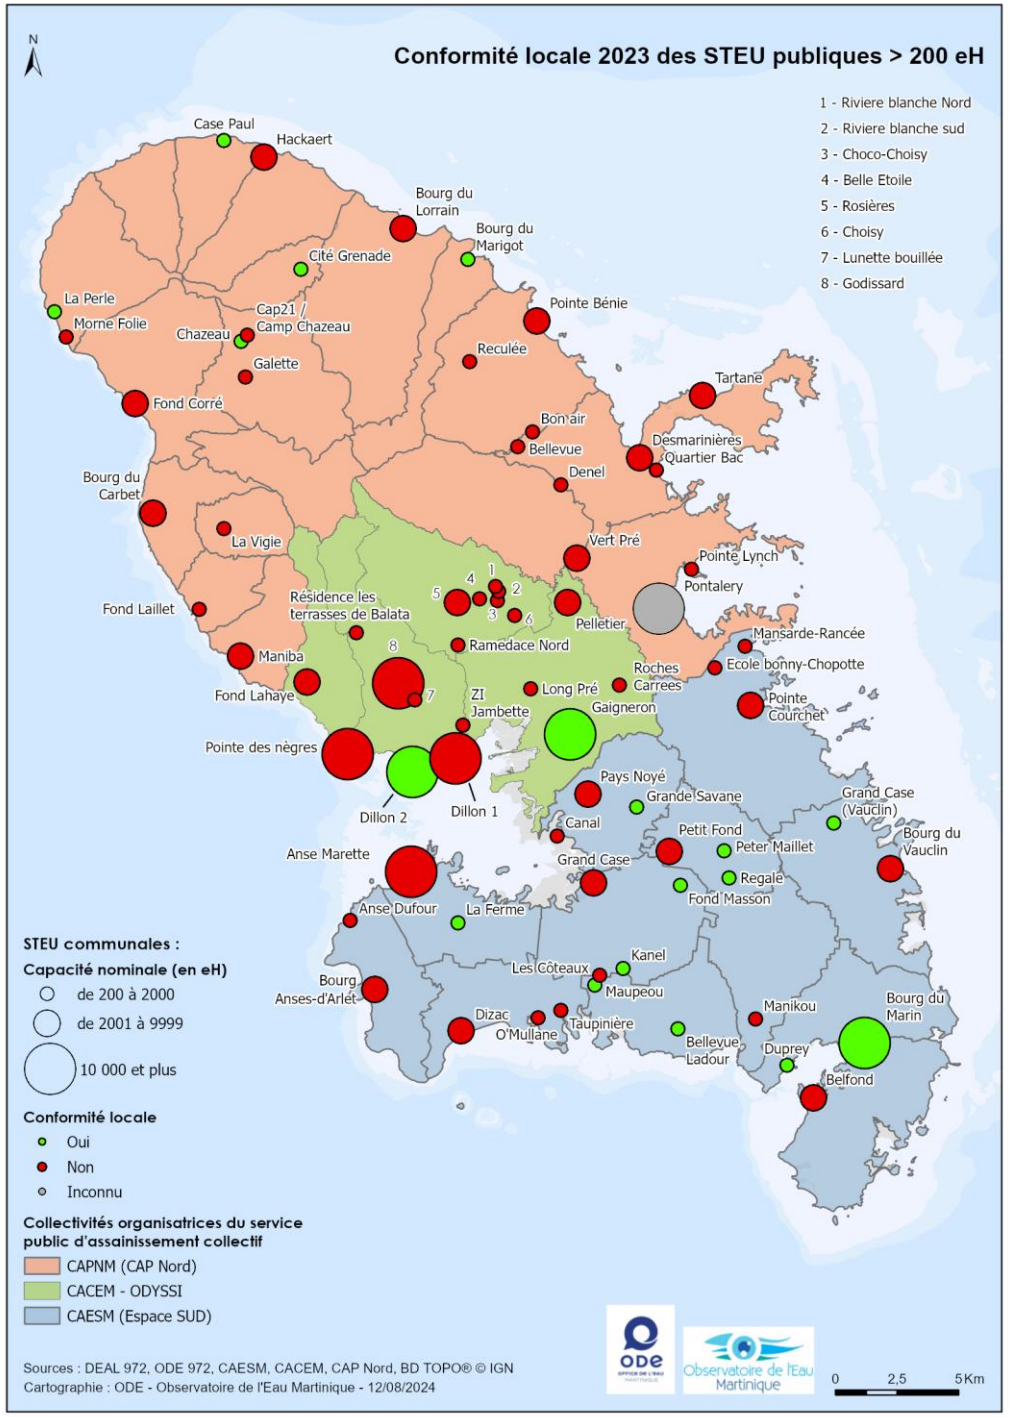

Conformités 2023

Données DEAL

	Cacem 20 STEU	Espace Sud 29 STEU	Cap Nord 25 STEU	TOTAL Publiques et privées
2023 (≥ 2 000 eH)	38 %	10 %	0 %	**11 %**
2023 (toutes STEU)	15 %	41 %	28 %	**18 %**
Objectif court terme	85 %	79 %	60 %	**70 %**

Conformités à venir

Des chiffres de conformité très faibles et boostés :

- Non prise en compte de certains paramètres actuellement
  - Manuel autosurveillance
  - Bilan annuel de fonctionnement
  - Diagnostic permanent
  - Diagnostic périodique
  - RSDE
- Non prise en compte de la conformité de la collecte

  (réseau d'assainissement)

- Peu de STEU ayant un arrêté à jour -> seuils de rejet moins contraignants et non adaptés aux milieux naturels,
  - Exemple le Marin (conforme en traitement)

Malgré tout, les performances de traitement des STEU sont bonnes (≈ 95 %)

Origines non conformités 2023

Interprétation ODE

Problématique	Planification	Arrêté préfectoral	Exploitation	Equipements autosurveillance	Réhabilitation lourde
2023 (> 1000eH)	13 %	13 %	13 %	44 %	23 %
2023 (toutes STEU)	9 %	3 %	8 %	38 %	19 %

ODE

OFFICE DE L'EAU

MARTINIQUE

Contrôle des dispositifs d’autosurveillance

- Un contrôle annuel sur les plus grosses STEU
- Une amélioration et un meilleur investissement des agents (au dernier moment)
- Pas assez de prises d’initiatives (STEU non contrôlées)
- Des exploitants peu qualifiés d’un point de vue « chimie »
- Des problèmes au niveau de la conception des STEU
- Equipements manquants (trop plein STEU)

Problème d’exploitation

Conformités 2023

	Cacem 20 STEU (dont 8 ≥ 2000 eH)	Espace Sud 29 STEU (dont 10 ≥ 2000 eH)	Cap Nord 25 STEU (dont 8 ≥ 2000 eH)	TOTAL 74 STEU (dont 26 ≥ 2000 eH)
2021 (≥ 2 000 eH)	0 %	0 %	8 %	4 %
2022 (≥ 2 000 eH)	38 %	0 %	7 %	9 %
2023 (≥ 2 000 eH)	38 %	10 %	0 %	12 %
2020 (toutes STEU)	18 %	13 %	18 %	16 %
2021 (toutes STEU)	0 %	16 %	11 %	10 %
2022 (toutes STEU)	19 %	25 %	11 %	18 %
2023 (toutes STEU)	15 %	41 %	28 %	28 %
Objectif court terme	85 %	79 %	60 %	74 %